

IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI
MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH

Poddasze

I piętro

Parter


Przyziemie



N2XH2x1,5mm2-bus II (44szt)

N2XH2x1,5mm2-bus I (23szt)

Jenostka monitorująca
oprawy awaryjne
(montaż w tablicy TA1)
zasilanie 230V

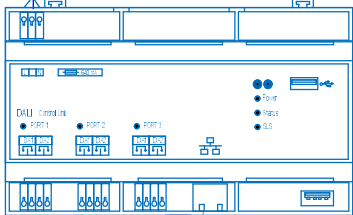

LAN (Lub WiFi)

- Autonomiczna oprawa Aw
- Oprawa oświetl. kierunkowego
- Zewnętrzna oprawaAw

UWAGI:
1. Wszystkie oprawy oświetl. awaryjnego mają być wyposażone w mikroprocesorowy układ nadzoru (np. DALI)
2. Maksymalna ilość opraw AW wpięta do jednego portu jednostki monitorującej nie może przekroczyć 64 szt.
3. Powykonawczo zweryfikować oznaczenia(adresy) opraw Aw

PiN.IN.EL

Obiekt: Remont i przebudowa bud. sanatorium "LELIWA"
w Rymanowie Zdroju; ul. Wyspiańskiego 2; dz.nr 434
Inwestor: Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju
ul. Zdrojowa 48; 38-481 Rymanów Zdrój

Zad.: Instalacje elektryczne wewnętrzne
Treść rys.:IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI
MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH

Projekt: LELIWA
Data: Lipiec 2025r

Projektant: inż. Ludwik Więch
Upraw. nr GT-8341/42/77

Podpis:
Rys. nr E-19