


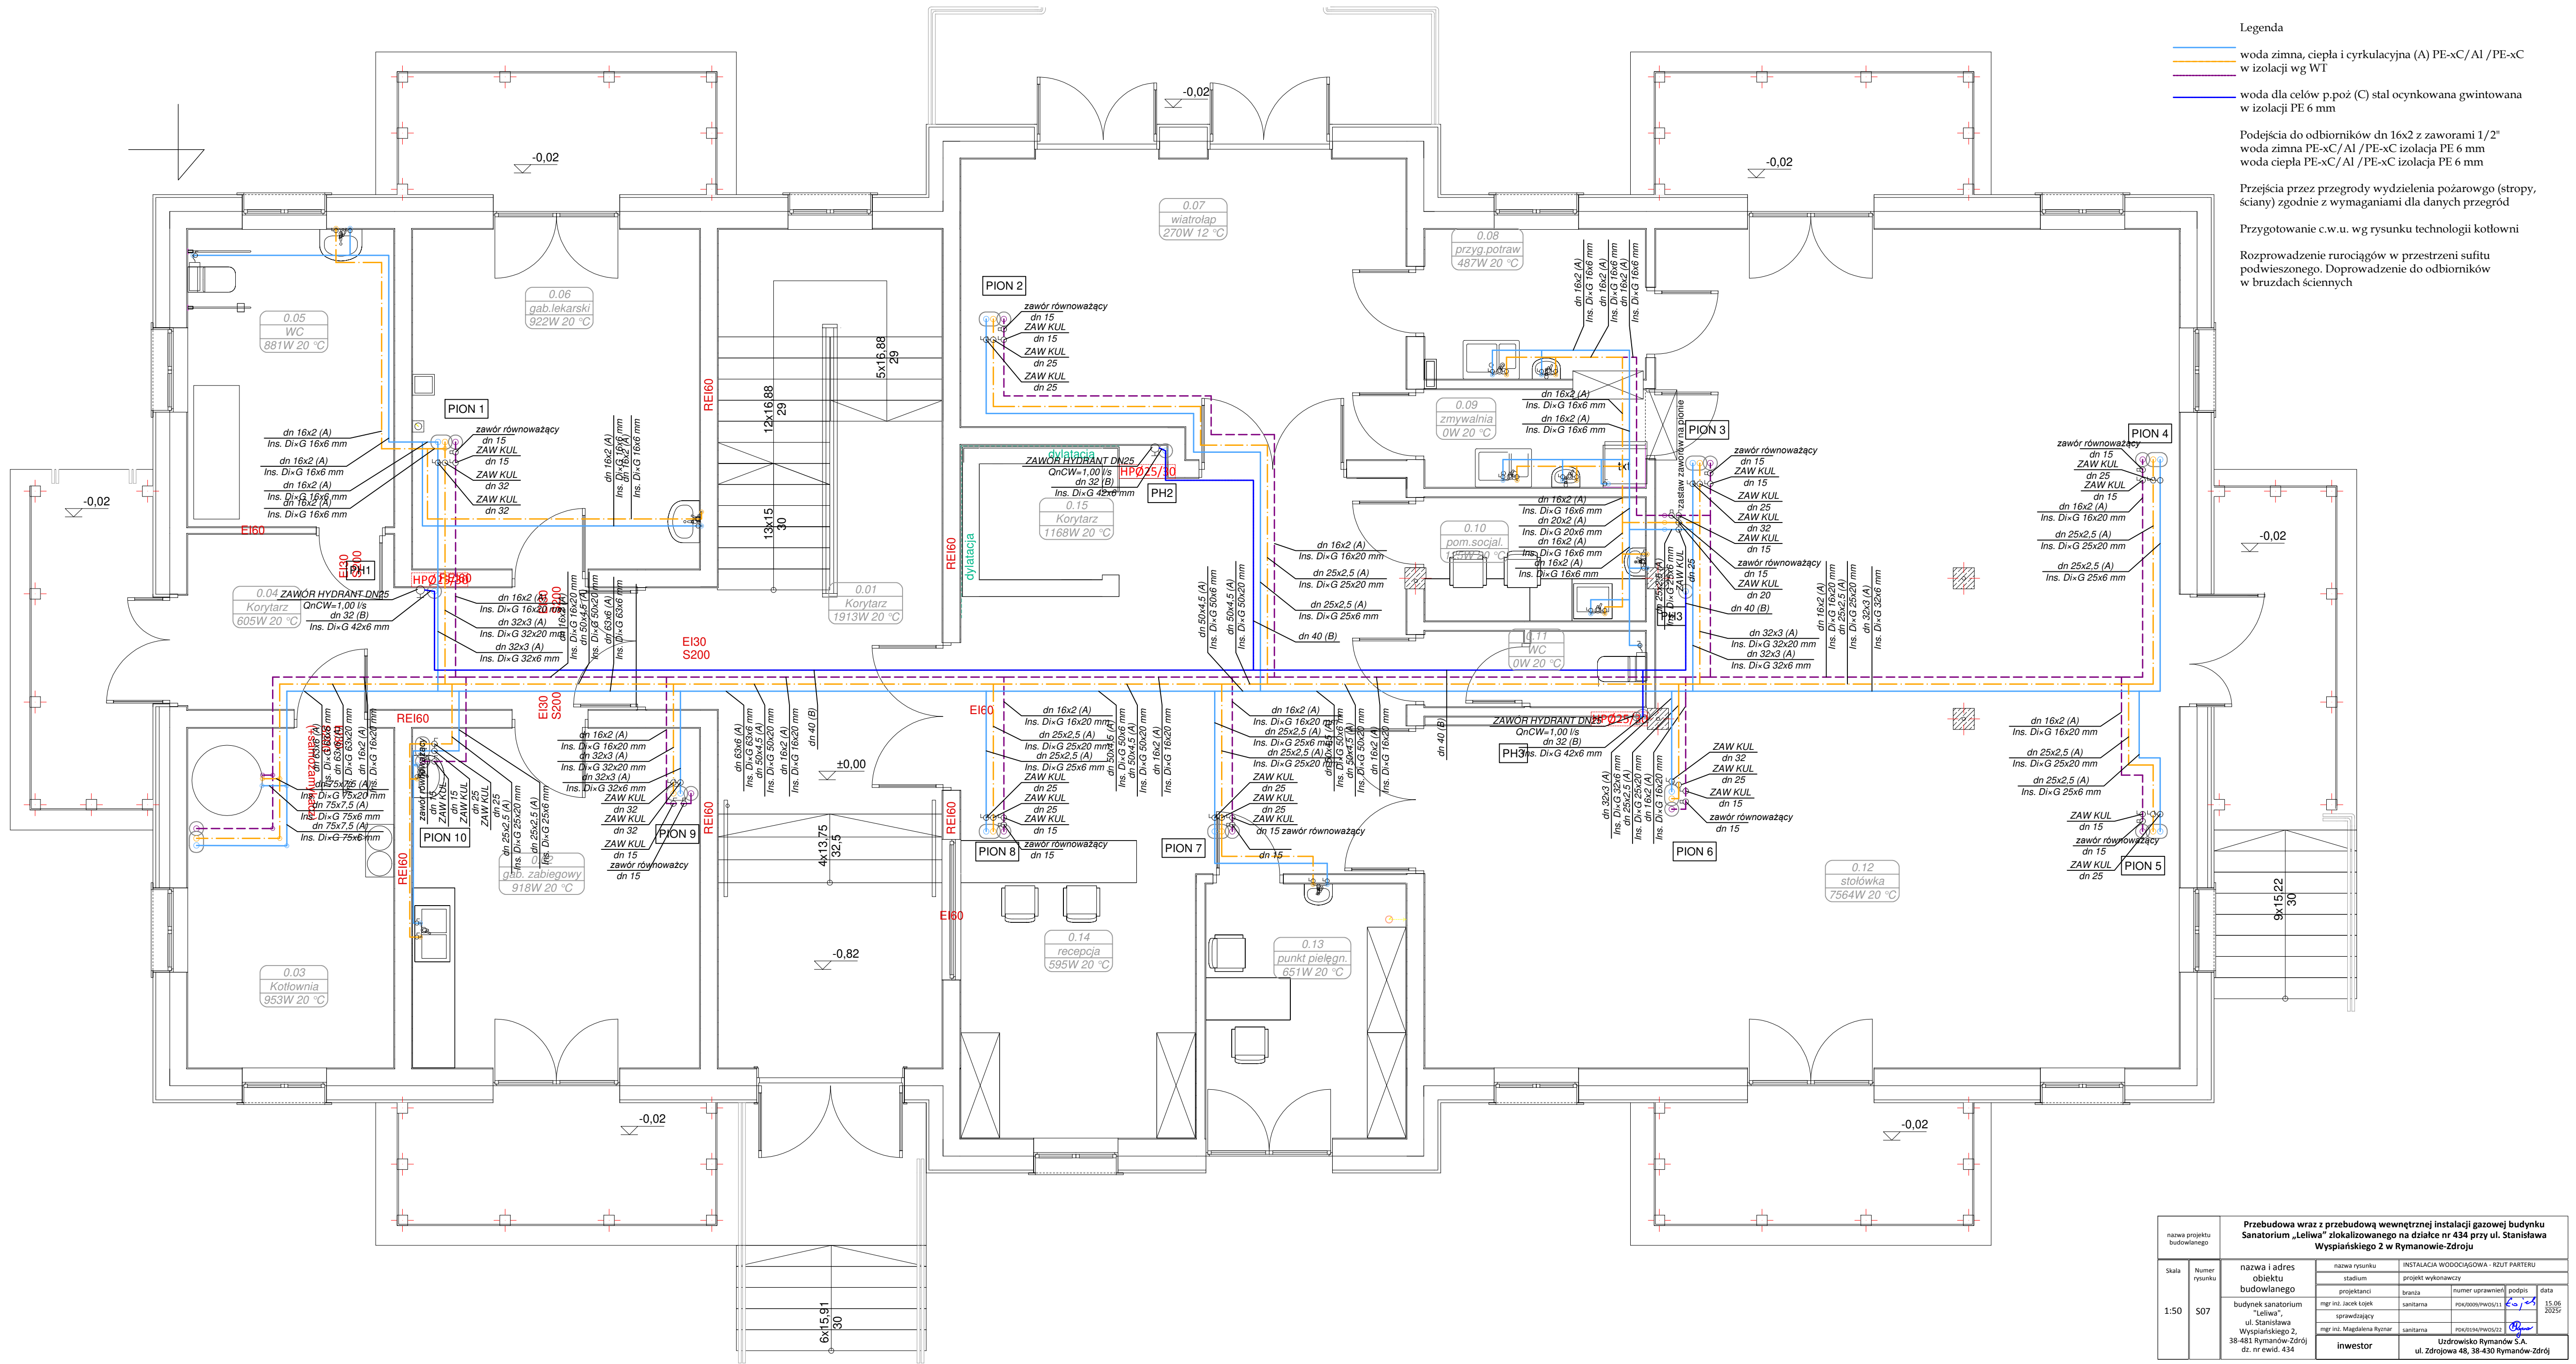

- Legenda
- woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna (A) PE-xC/AI /PE-xC w izolacji wg WT
 - woda dla celów p.poż (C) stal ocynkowana gwintowana w izolacji PE 6 mm

Podłączenia do odbiorników dn 16x2 z zaworami 1/2" woda zimna PE-xC/AI /PE-xC izolacja PE 6 mm woda ciepła PE-xC/AI /PE-xC izolacja PE 6 mm

Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego (stropy, ściany) zgodnie z wymaganiami dla danych przegród

Przygotowanie c.w.u. wg rysunku technologii kotłowni

Rozprowadzenie rurociągów w przestrzeni sufitu podwieszonego. Doprowadzenie do odbiorników w brudach ściennych

nazwa projektu budowlanego		Przebudowa wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju							
Skala	Numer rysunku	nazwa i adres objektu budowlanego	nazwa rysunku					INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU	
			stadium		projekt wykonawczy				
			projektanci		branta	numer uprawnień	podpis	data	
			mgr inż. Jacek Łojek		sanitarna	PSK/0008/PW0011		15.06.2025r	
			mgr inż. Magdalena Ryznar		sanitarna	PSK/0191/PW0022			
1:50		budynek sanatorium „Leliwa”, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434	inwestor		Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-430 Rymanów-Zdrój				