


Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego DPZ-04/24 z dnia 14.02.2025 r. – opis przedmiotu zamówienia.  
Zapytanie cenowe pod nazwą: Dostawa butelek szklanych zwrotnych na potrzeby ZPW w 2025 roku.


Butelki szklane zwrotne o następujących parametrach technicznych:

1. Butelka szklana zwrotna typu "EMMA 330";
  - a. pojemność 0,33 l,
  - b. waga ok 200 g.
  - c. bezbarwna zamykana kapslem koronowym typu TWIST -OFF.
  - d. Zapotrzebowanie 153 920 sztuk.
  - e. Butelka o parametrach według poniższego rysunku:

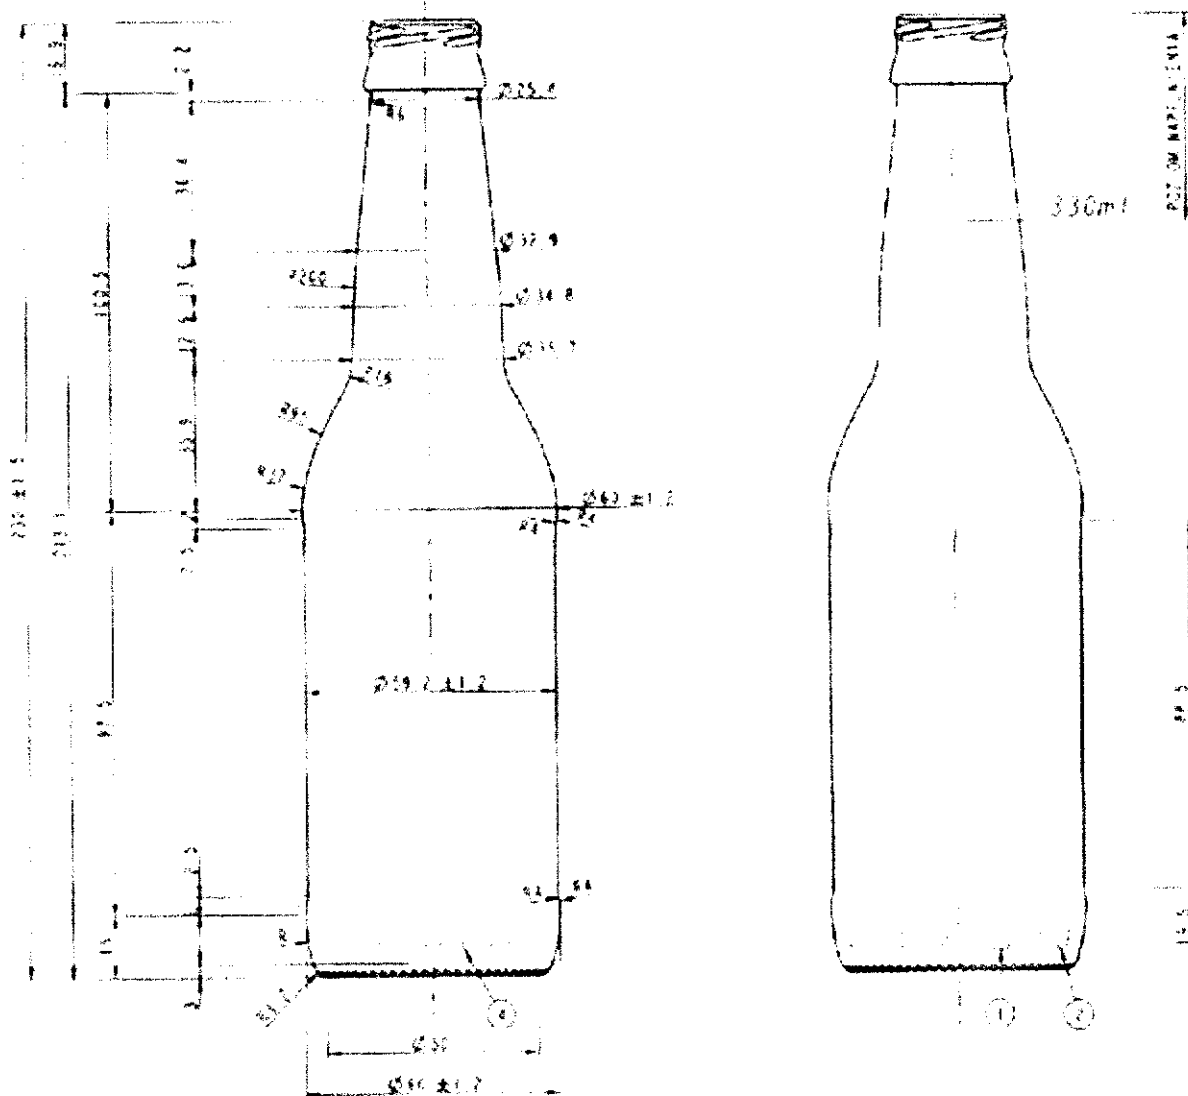

2. Butelka szklana zwrotna typu „MINERALNA 330” tzw. BHP
  - ;pojemność 0,33 l,
  - waga ok 200 g,
  - bezbarwna zamykana kapslem koronowym typu pry-off.
  - Zapotrzebowanie 80 028 sztuk.

- Butelka o parametrach według poniższego rysunku:

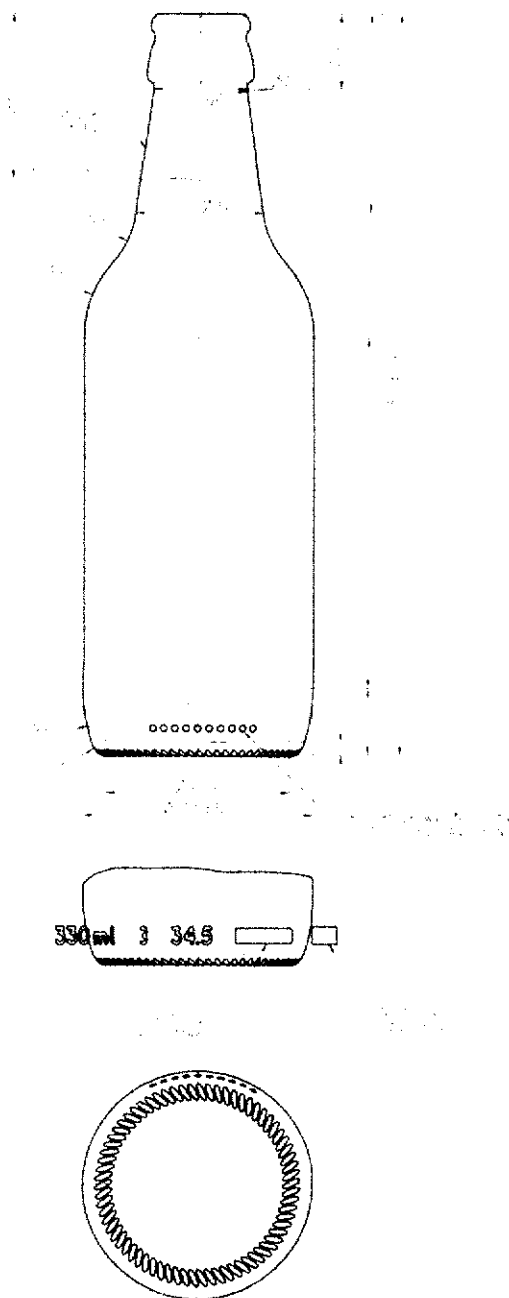

3. Inne elementy związane z zamówieniem:

- przewiduje się w okresie realizacji zamówienia 3 dostawy.
- butelki, które są przedmiotem zamówienia wykorzystywane będą do napełnienia wodami i napojami gazowanymi na linii rozlewniczej.
- Termin realizacji zamówienia- 90 dni od dnia podpisania umowy
- Wraz z pierwszą dostawą należy złożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzedawanych butelek do kontaktu z żywnością: Atest higieniczny PZH. Deklarację zgodności lub świadectwo jakości.
- Dostawa do Uzdrowisko Rymanów S.A. Zakład Produkcji Wód ul Węgierska 40, 38-481 Rymanów Zdrój.